

## SCHEDA TECNICA DEGRASSATORE COMPATTO

Modello: DEG K 400 CO

DEGRASSATORE




### Descrizione

Degrassatore tricamerale modello compatto in polietilene da interro tipo Starplast, a spessore costante delle pareti e struttura irrigidita da nervature verticali e orizzontali. La vasca è internamente divisa da due setti semisommersi che realizzano tre scomparti: la prima camera ha la funzione di smorzare la turbolenza del flusso, la seconda camera ha la funzione di separare gli oli e i grassi, la terza per il deflusso dell'acqua degrassata.

Sulla parte superiore del pozzetto sono presenti 2 tappi con chiusura a baionetta di cui uno almeno del  $\varnothing$  400 per operazioni di pulizia e per ispezione effluente finale.

La vasca è realizzata secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 1825 1-2 a marcatura CE e certificazione DOP, è adatta al trattamento primario delle acque bionde e grigie provenienti da attività che generano un refluo assimilabile a quello delle civili abitazioni ed è idoneo allo scarico in pubblica fognatura o per l'invio a trattamenti successivi.

### Configurazione standard del prodotto

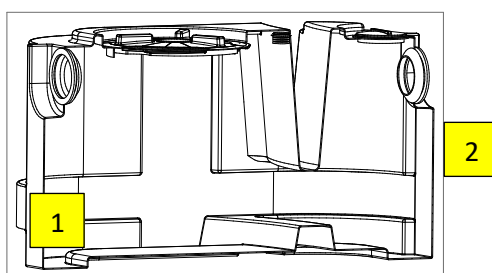


1 Vasca compatta

2 Uscita sifonata

### Funzione e utilizzo

Il degrassatore tipo CO viene utilizzato per il pretrattamento degli scarichi provenienti da attività che generano un refluo di acque bionde (provenienti da lavabi cucina, lavastoviglie ecc...) assimilabile a quello delle civili abitazioni. Tali attività sono identificate come: laboratori di lavorazione carni, alberghi, ristoranti, mense di ospedale, mense aziendali o laboratori di fornitura pasti 24h/24 (esempio autogrill ecc...)

Il degrassatore è in grado di rimuovere gli ammassi di materiale galleggiante prodotti dalla combinazione oli-grassi-detersivi e in pratica una vasca di calma nella quale le acque di scarico vengono depurate sia dal materiale flottante in sommità, che da quello sedimentabile che permane sul fondo della vasca

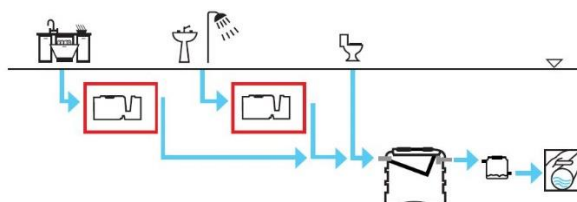

Via dell'Artigianato, 43 / 61028  
 Mercatale di Sassocorvaro Auditore (PU)  
 +39 0722 079201

info@starplastsrl.it  
[www.starplastsrl.it](http://www.starplastsrl.it)  
 Starplast srl



### Norme e certificazioni

Conforme alle norme:  
Rispettano le prescrizioni:

UNI EN 1825 parte 1 e 2  
D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte III



### Dimensionamento secondo linee guida ARPA

Il criterio di dimensionamento dei degrassatori tipo CO consiste nel determinare il numero di coperti che le attività indicate nel capitolo "dove si usa" utilizzano durante il loro ciclo di lavorazione.

Per quanto concerne la potenzialità indicata con il termine CO si fa riferimento a quanto indicato su alcune linee guida ARPA e presente sui Regolamenti Edilizi Comunali ai capitoli relativi allo smaltimento dei liquami che fissa la seguente equazione: 1 A.E. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo di Ristoranti e trattorie 1,20 mq per persona).

### Parametri di calcolo secondo linee guida ARPA

Carico idraulico: **50 litri/A.E. x giorno**  
1 A.E.: **3 coperti**  
Volume utile unitario: **16 litri/coperto**

### Tabelle dati:

#### Secondo linee guida ARPA

Di processo

| Modello | Posti a sedere | Pasti giorno ristorante<br>n. | Vol.<br>lt | NS<br>l/s | Grassi       |         | Inerti     |         |
|---------|----------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|---------|------------|---------|
|         |                |                               |            |           | Vol.<br>lt   | h<br>mm | Vol.<br>lt | h<br>mm |
|         |                |                               |            |           | DEG K 400 CO | 24      | 58         | 400     |

Dimensionali

| Modello      | Lu x La  | h  | he | hu | Tubi $\varnothing$<br>in <sup>1</sup> /out <sup>1</sup> | Tappi   |
|--------------|----------|----|----|----|---|---------|
|              | cm       | cm | cm | cm | mm  | cm      |
| DEG K 400 CO | 80 x 120 | 66 | 55 | 53 | 125   | 14 - 40 |

Note:

1 - Solo guarnizione a doppio labbro

Le quote e le dimensioni dei manufatti realizzati in PE tramite stampaggio rotazionale, possono avere una tolleranza di +/- 3%

### Accessori disponibili e consigliati

- Prolunga PRO X 400
- Chiusino telescopico CHI Y 400-600
- Pozzetto fiscale POF O 125



 Via dell'Artigianato, 43 / 61028  
 Mercatale di Sassocorvaro Auditore (PU)  
 +39 0722 079201

 info@starplastsrl.it  
[www.starplastsrl.it](http://www.starplastsrl.it)  
   Starplast srl



### Dimensionamento secondo norma UNI 1825-2

Per il criterio di assegnazione delle potenzialità dei degrassatori ed il loro dimensionamento, la Norma UNI 1825 parte 2, dà indicazione del numero massimo di pasti giorno attuati da una certa attività in funzione della portata massima trattabile da un degrassatore realizzato secondo tale Norma e delle ore di lavoro di tale attività.

### Parametri di calcolo secondo norma UNI 1825-2

| Attività               | Ore di lavoro (h) | Flusso di picco (adim.) | Volume acqua/pasto (lt) |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lavorazione carni      | 8                 | 35                      | 15                      |
| Albergo                | 6                 | 5                       | 100                     |
| Ristorante             | 8                 | 8,5                     | 50                      |
| Ospedale               | 6                 | 13                      | 20                      |
| Mensa aziendale        | 4                 | 20                      | 5                       |
| Fornitura pasti 24h/24 | 18                | 22                      | 10                      |

### Tabelle dati:

#### secondo linee guida UNI 1825-2

Di processo

| Modello | Posti a sedere | Pasti giorno ristorante<br>n. | Vol.<br>lt | NS<br>l/s | Grassi       |         | Inerti     |         |
|---------|----------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|---------|------------|---------|
|         |                |                               |            |           | Vol.<br>lt   | h<br>mm | Vol.<br>lt | h<br>mm |
|         |                |                               |            |           | DEG K 400 CO | 24      | 58         | 400     |


#### Secondo UNI 1825-2

Di processo

| Modello      | Vol. | Lav. carni | Albergo      | Ristorante | Ospedale | Mensa aziend. | Pasti 24h/24 |
|--------------|------|------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------|
|              | lt   | Kg/giorno  | Pasti/giorno |            |          |               |              |
| DEG K 400 CO | 380  | 66         | 52           | 81         | 100      | 173           | 353          |



## MANUTENZIONE DEGRASSATORE

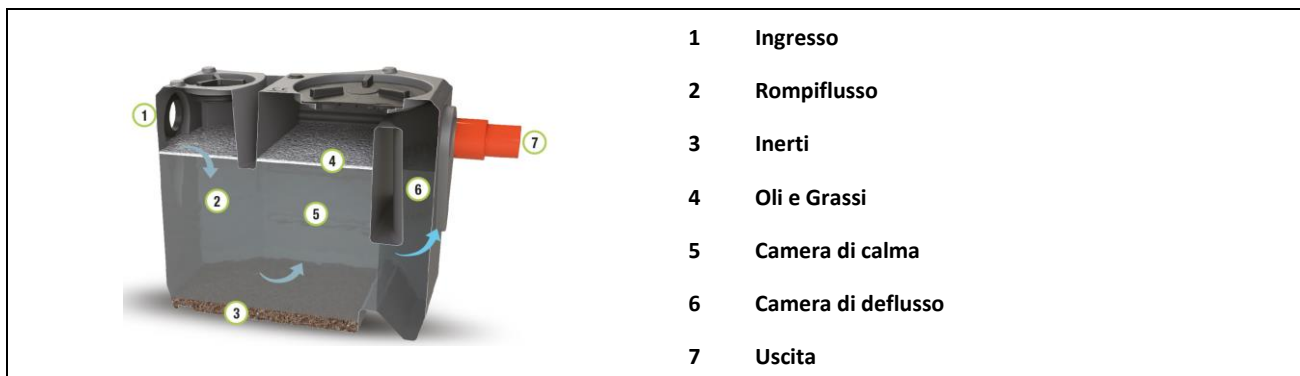

### Installazione

Per l'installazione attenersi alle indicazioni riportate nel nostro manuale di "movimentazione, posa e utilizzo".

### Avviamento

Riempire il manufatto con acqua pulita e alimentare il degrassatore con liquame grezzo.

### Manutenzione

I separatori di grassi dovrebbero essere ispezionati, svuotati e puliti regolarmente. Si richiama l'attenzione sulla necessità di attenersi ai regolamenti nazionali o locali per lo smaltimento dei rifiuti. La frequenza di ispezione e verifica di seguito descritta è da considerarsi come tempo minimo fra due verifiche poiché la stessa dipende dalla capacità di immagazzinamento dei grassi e dei fanghi del separatore nonché dall'esperienza di esercizio.

Verifiche mensili:

- Controllo ed allontanamento dei materiali grossolani che non devono ostruire le tubazioni di ingresso/uscita (rif. 1 e 7) dei liquami e dello sfiato.

Verifiche trimestrali:

- Spurgo e pulizia completa della vasca, per l'eliminazione dei grassi/ oli (rif. 4) e degli inerti (rif. 3). Dopo la rimozione di grassi e inerti, riempire nuovamente la vasca con acqua pulita.
- Per le attività di rimozione di grassi e inerti consigliamo di rivolgersi a Ditta specializzata e autorizzata.

### Utilizzo dell'additivo batterico STAR SINK

L'additivo batterico/enzimatico STAR SINK, si presenta sotto forma di barretta di sapone solido. Esso è a lento dissolvimento, scioglie e liquefa i depositi di grasso lungo le tubazioni di scarico e nella vasca di separazione.

L'utilizzo costante dell'additivo permette di:

- degradare completamente i residui presenti nelle tubazioni di scarico;
- ridurre la formazione di cattivi odori;
- ridurre la frequenza degli interventi di manutenzione.

Modalità d'uso:

- Inserire le barrette nella piletta dello scarico lavandino in modo che raggiunga il sifone.
- È preferibile utilizzare l'additivo la sera, quando lo scarico non è in uso, per dare più tempo possibile ai microrganismi di attivarsi ed agire nei sifoni e lungo le tubazioni di scarico.
- Ripetere il trattamento con regolarità.

L'attivatore ha una durata media di sei giorni, la quale è comunque dipendente dalla frequenza di utilizzo dello scarico. Si consiglia di non usare candeggina o altri disinfettanti per non inficiare l'efficacia del prodotto.



## CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEGRASSATORE

**Modello: DEG K 400 CO**
DEGRASSATORE


I degrassatori Starplast vengono utilizzati per il trattamento primario delle acque reflue domestiche o assimilate secondo quanto indicato nelle schede tecniche di prodotto (STC 01).

Sono realizzati in polietilene, mediante il sistema di "stampaggio rotazionale" e sono conformi ai requisiti delle seguenti Norme:

**UNI-EN 1825 parte 1 e 2**  
**D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte III e s.m.i.**



### Rendimenti depurativi

|            |                               |           |
|------------|-------------------------------|-----------|
| Rimozione: | sostanze flottanti            | > 90%     |
|            | grassi e oli animali/vegetali | < 40 mg/l |

### Recapito finale dello scarico

Pubblica Fognatura



### Avvertenze

Precisiamo che il rendimento depurativo del degrassatore STARPLAST dipende dalla messa a punto di tutto l'impianto depurativo dei reflui trattati, dalle caratteristiche del liquame in ingresso conformi a quelle riportate nei dati di progetto ed ai parametri caratteristici di un'acqua reflua domestica od assimilabile, dal relativo stato d'uso nonché dal suo dimensionamento, dalla sua posa in opera e dalla sua manutenzione periodica.

Raccomandiamo di verificare l'idoneità del degrassatore STARPLAST con l'organo competente del territorio, poiché si riscontrano sostanziali diversità sulle soluzioni ammesse dagli Enti locali che potrebbero emanare disposizioni diverse e più restrittive nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 152/06.

Le soluzioni impiantistiche suggerite da STARPLAST non sostituiscono come ruolo e funzione né il Tecnico competente né l'Autorità alla quale compete il rilascio autorizzatorio.

STARPLAST, declina ogni responsabilità inerente al Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ogni qualvolta non sia eseguita la corretta scelta di soluzione impiantistica autorizzata dall'Ente competente, la corretta procedura di gestione del processo depurativo e l'utilizzo inadeguato delle apparecchiature e dei manufatti componenti l'impianto stesso.

Per le corrette procedure di posa gestione e manutenzione, si rimanda a quanto indicato negli appositi libretti allegati alla fornitura.

### **UFFICIO TECNICO**

Il Responsabile Ufficio Tecnico




 Via dell'Artigianato, 43 / 61028  
 Mercatale di Sassocorvaro Auditore (PU)  
 +39 0722 079201

 [info@starplastsrl.it](mailto:info@starplastsrl.it)  
 [www.starplastsrl.it](http://www.starplastsrl.it)  
 Starplast srl

