


SCHEDA TECNICA DEPURATORE FANGHI ATTIVI MODULARE NERVATO

Modello: DFA MN15000 T3


FANGHI ATTIVI



Descrizione


Depuratore a fanghi attivi in manufatto monolitico di polietilene modello modulare nervato da interro, costruito nella tecnica di stampaggio rotazionale, a moduli rinforzati con nervature orizzontali e verticali, assemblati tramite elettrofusione e nervati alle estremità, dotato di doppio comparto: ossidazione biologica delle sostanze organiche e sedimentazione secondaria, con coperchio a ribalta; sono presenti diffusori a membrana per l'immissione di aria a bolle fini alimentati da soffiante a canale laterale. All'interno del manufatto avviene la digestione aerobica delle sostanze organiche, che provengono da trattamenti primari e la sedimentazione del materiale sedimentabile. Il liquame in uscita dal manufatto potrà essere scaricato in acque superficiali o inviato a ulteriori fasi di trattamento. Il depuratore a fanghi attivi è dotato di sfiato, tronchetti in PVC ingresso e uscita liquami e tappi per l'ispezione e la manutenzione periodica.

Configurazione standard prodotto

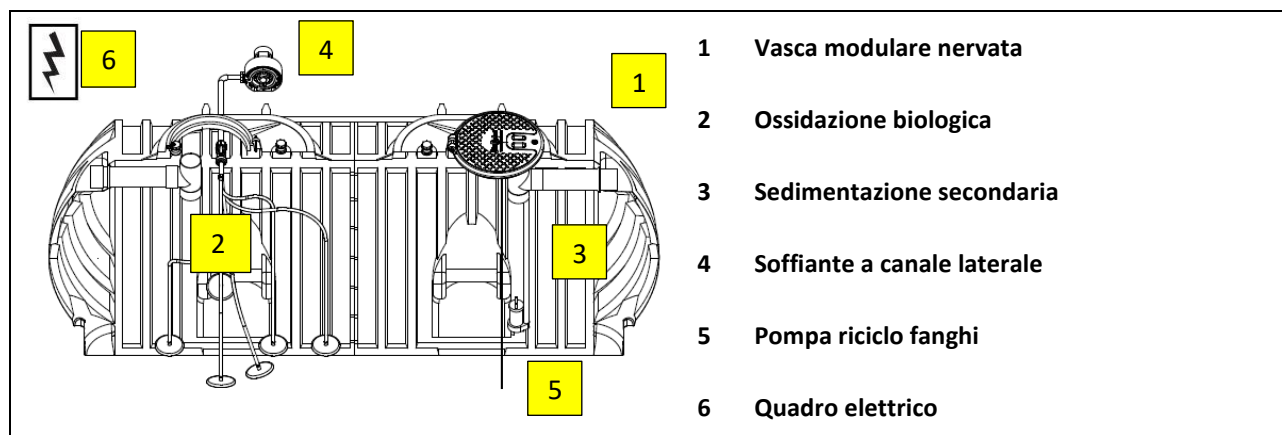

Funzione e utilizzo

Il depuratore a fanghi attivi viene utilizzato nel trattamento secondario delle acque di scarico provenienti da civile abitazione o da scarichi assimilabili, con recapito diverso dalla rete fognaria e da utilizzarsi a valle di fossa Imhoff e degrassatori ed ha la funzione di trattare biologicamente le sostanze organiche e di garantire una sedimentazione secondaria. In esso avviene la digestione aerobica delle sostanze organiche da parte di microrganismi decompositori, grazie all'impiego di microbolle fini di aria, generate da un compressore a membrane, e la successiva sedimentazione delle particelle fiocose che si generano all'interno del comparto biologico.

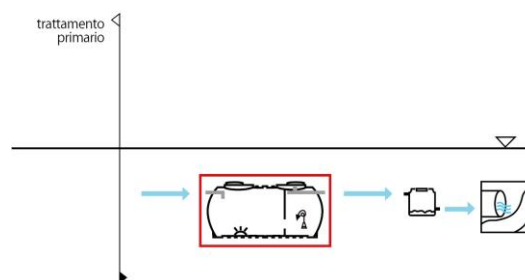

Norme e certificazioni

Conforme alle norme: **UNI EN 12566-3**
 Rispettano le prescrizioni: **D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte III**



Dimensionamento

I parametri adottati per il dimensionamento dei depuratori a fanghi attivi, rilevabili dalla bibliografia di settore, consentono una elevata stabilizzazione dei fanghi ed una accentuata mineralizzazione degli stessi. Ne deriva una produzione di fango di supero ridotta, che consente una gestione dell'impianto snella e semplificata riducendo al massimo le frequenze di allontanamento dei fanghi di supero prodotti.

La sezione di sedimentazione secondaria, opportunamente dimensionata in funzione della velocità di risalita dei SST, permette la chiarificazione del liquame in zona di calma per effetto della decantazione per gravità delle particelle di fango in sospensione.

Parametri di calcolo

Fattore di Carico Volumetrico: **0,4 kg BOD₅/m³xg**
 Carico organico: **50 g BOD₅/A.E. x giorno**
 Concentrazione fanghi in vasca: **3500 ppm**
 Dotazione idrica: **200 litri/A.E. x giorno**
 Portata di punta: **3 x Qm**
 Oc Load (carico do ossigeno specifico): **2,4 Kg O₂ /Kg BOD₅**

TABELLA DATI

Di processo

| Modello | A.E. | Vol. | Vol. ossid. | Vol. sedim. | Portata aria | Potenza soffiante | Diffusori |
|-----------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | lt | lt | lt | lt/min. | W | n. |
| DFA MN 15000 T3 | 82 | 13360 | 10600 | 2760 | 339 | 2200 | 6 |

Dimensionali

| Modello | LuxLa | h | he | hu | Tubi ø in/out | tappi |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|---------------|-------|
| | cm | cm | cm | cm | mm | cm |
| DFA MN 15000 T3 | 465X210 | 234 | 195 | 192 | 160 | 60 |

Note:

- Le quote e le dimensioni dei manufatti realizzati in PE tramite stampaggio rotazionale, possono avere una tolleranza +/- 3%

Accessori disponibili e consigliati


- Prolunga PRO X600
- Chiusino telescopico CHI Y800-600
- Pozzetto fiscale POF O 160
- Griglia antintrusione GRI Y600



Componenti elettromeccaniche

4 Soffiante a canale laterale

| Modello | Modello fornitore | Descrizione | Dati prodotto | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|------|--|
| | | | Alimentazione | Pot. | Attacco filettato di aspirazione\mandata |
| | | | V | kW | Pollici |
| SOF CAN 220 T | CL 420 HS | Soffiante a canale laterale | 400 | 2,2 | 1"1/4 |

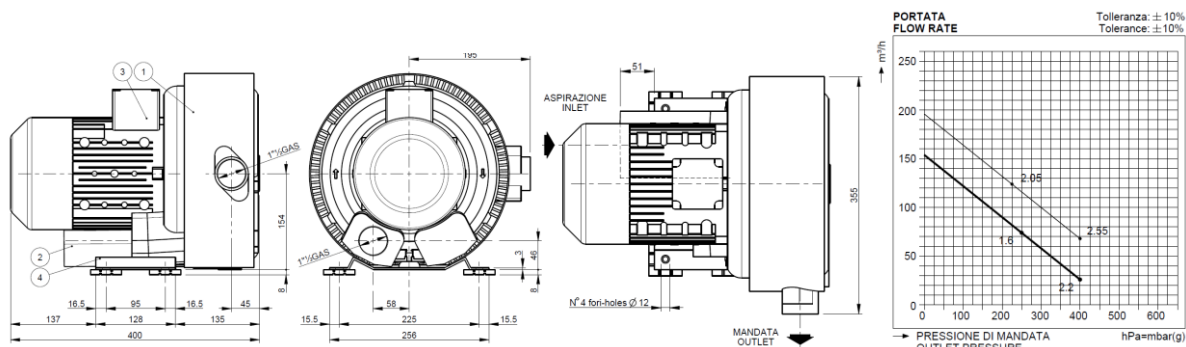


5 Pompa ricircolo fanghi

| Modello | Modello fornitore | Descrizione | Alimentazione | Pot. |
|----------------|-------------------|--|---------------|------|
| | | | V | kW |
| POM Z L 037 MM | VTX 50 G | Pompa per acque con girante arretrata. | 230 | 0,37 |


| Modello - Model | | P2 | | P1 (kW) | Ampere | | Q (m³/h - l/min) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------|------|---------|--------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 230V - 50Hz Monofase Single-phase | 400V - 50Hz Trifase Three-phase | (kW) | (HP) | | 1ph | 3ph | 0 | 0,6 | 3,0 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 15,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Modello - Model | Dimensioni Dimensions | | | DNM | kg |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|--------|------|
| | A | B | C | | |
| VTXS 35 | 360 | 165,0 | 80,0 | 1" 1/4 | 8,5 |
| VTXS 50 | 400 | 165,0 | 80,0 | | 9,0 |
| VTXS 75 | 438 | 246,5 | 172,5 | 2" | 16,0 |
| VTXS 100 | 448 | 246,5 | 172,5 | 2" | 18,0 |
| VTXS 150 | 458 | 246,5 | 172,5 | 2" | 19,0 |
| VTXS 200/T | 458 | 246,5 | 172,5 | 2" | 20,0 |

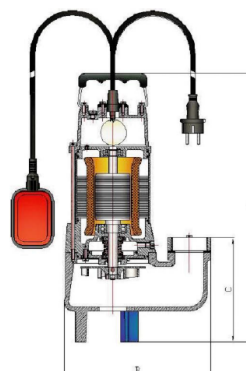

6 Quadro elettrico temporizzato di comando soffiante trifase e nr.2 pompe monofase

| Modello | Dati prodotto | | | |
|-------------|---------------|------|-------------------------|-----------|
| | Alimentazione | Pot. | Corrente a pieno carico | Frequenza |
| | V | kW | A | Hz |
| QAIR Z 3 CT | 400 | 2,94 | 9 | 50 |

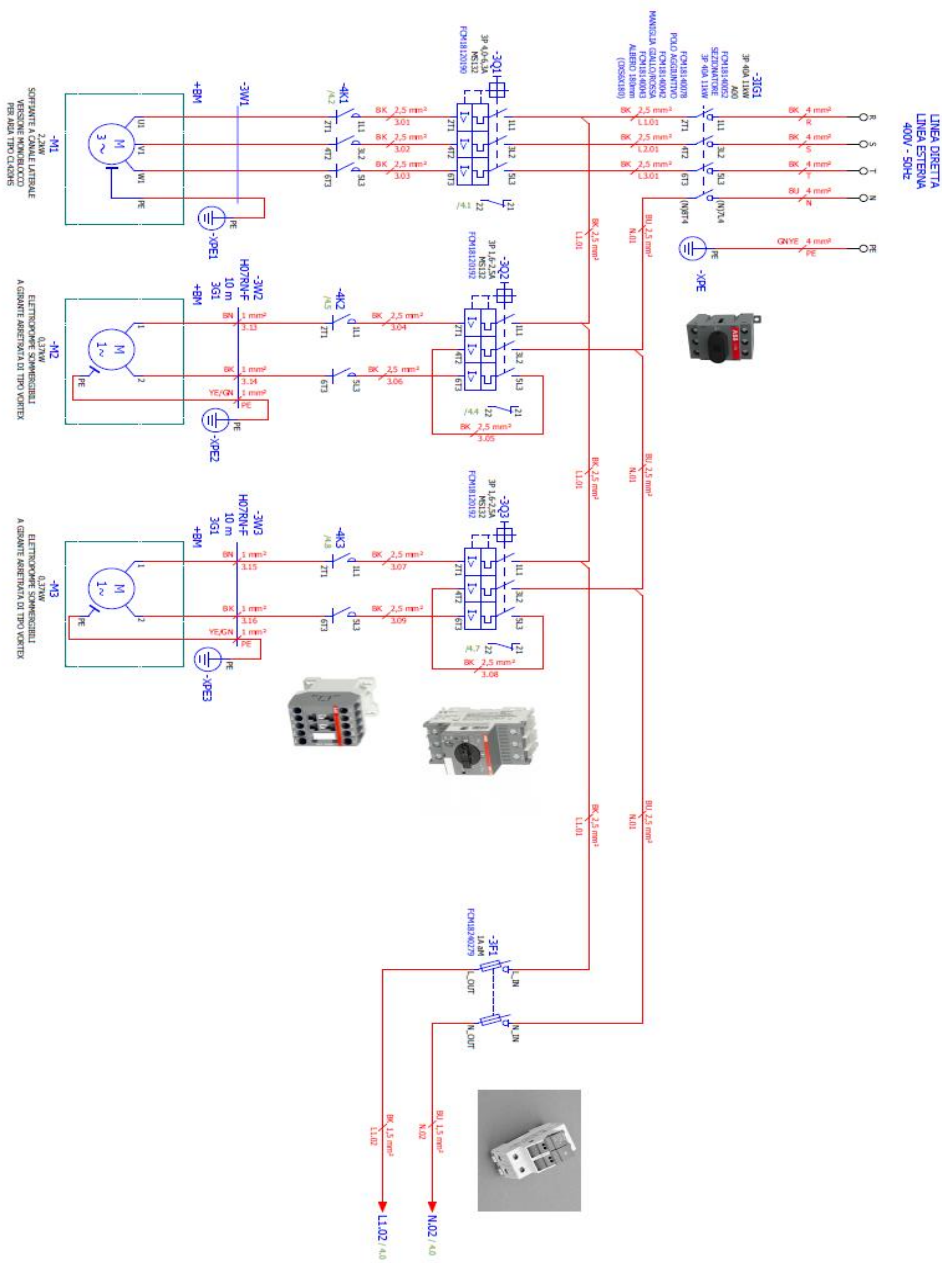

MANUTENZIONE DEPURATORE FANGHI ATTIVI



Installazione

Per l'installazione attenersi alle indicazioni riportate nel nostro manuale "Posa e Movimentazione".

Avviamento

L'avviamento del sistema depurativo secondario con processo a fanghi attivi alimentando la vasca con liquame proveniente da trattamento primario adeguato.

Regolare il timer di funzionamento del compressore con funzionamento continuo (24h/24h).

Dopo alcune settimane di alimentazione si dovrà notare la scomparsa di schiume superficiali, la formazione di fango nella zona di aerazione (intorbidamento marrone) e la conseguente chiarificazione del refluo in uscita dalla zona di sedimentazione secondaria.

Ad avviamento avvenuto regolare il funzionamento del compressore orientativamente con 30' di marcia e 30' di fermo (tempi da valutare comunque in funzione della qualità del refluo in uscita).

Manutenzione

- Regolare i tempi di marcia e arresto del compressore in funzione della qualità del refluo in uscita.
- Prelevare periodicamente (almeno una volta all'anno) i fanghi di formarsi sulla sezione di aerazione nel caso di eccessiva concentrazione.
- Pulire le eventuali croste superficiali formatesi nella zona di uscita di sedimentazione secondaria
- Pulire altresì periodicamente i diffusori da eventuali intasamenti (questa operazione può essere effettuata immergendo gli stessi per 15' in una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio dopo pulizia della superficie con getto d'acqua a pressione)
- Controllare che l'assorbimento del compressore rientri nei dati di targa dell'apparecchiatura
- Provvedere periodicamente alla pulizia del filtro del compressore.
- Riempire la vasca di nuovo con acqua pulita in caso di prelievo dei fanghi di supero

Utilizzo dell'Attivatore biologico

L'attivatore, in forma di polvere, accelera la degradazione delle sostanze organiche e l'eliminazione degli odori.

Modalità d'uso:

- Dosare il prodotto direttamente nella vasca.
- Ripetere il trattamento con regolarità
- Si consiglia di non usare candeggina o altri disinfettanti per non inficiare l'efficacia del prodotto.
- E' preferibile dosare l'attivatore la sera, quando lo scarico non è in uso, per dare più tempo possibile ai microrganismi di attivarsi ed agire nei sifoni e lungo le tubazioni da trattare.
- Dosare 1 capsula/AE.
- Iniziare con trattamento d'urto che prevede 3 dosaggi alla settimana e proseguire con un trattamento di mantenimento con un dosaggio alla settimana.



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEPURATORE FANGHI ATTIVI

Modello: DFA MN 15000 T3



I depuratori a fanghi attivi vengono utilizzati per il trattamento secondario delle acque reflue domestiche o assimilate secondo quanto indicato nelle schede tecniche di prodotto (STC 01).

Sono realizzati in polietilene, mediante il sistema di "stampaggio rotazionale" e sono conformi ai requisiti delle seguenti Norme:

UNI EN 12566-3
D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte III



Rendimenti depurativi

| | | |
|------------|------------------------|-------|
| Rimozione: | sostanze sedimentabili | > 90% |
| | BOD ₅ | > 70% |

Recapito finale dello scarico

Acque Superficiali



Avvertenze

Precisiamo che il rendimento depurativo dell'impianto STARPLAST dipende dalla messa a punto di tutto l'impianto depurativo dei reflui trattati, dalle caratteristiche del liquame in ingresso conformi a quelle riportate nei dati di progetto ed ai parametri caratteristici di un'acqua reflua domestica od assimilabile proveniente da trattamento primario, dal relativo stato d'uso nonché dal suo dimensionamento, dalla sua posa in opera e dalla sua manutenzione periodica.

Raccomandiamo di verificare l'idoneità dell'impianto STARPLAST con l'organo competente del territorio, poiché si riscontrano sostanziali diversità sulle soluzioni ammesse dagli Enti locali che potrebbero emanare disposizioni diverse e più restrittive nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 152/06.

Le soluzioni impiantistiche suggerite da Starplast non sostituiscono come ruolo e funzione né il Tecnico competente né l'Autorità alla quale compete il rilascio autorizzatorio.

Pertanto STARPLAST declina ogni responsabilità inerente il Titolo V del D. Lgs. 152/06 ogni qualvolta non sia eseguita la corretta scelta di soluzione impiantistica autorizzata dall'Ente competente, la corretta procedura di gestione del processo depurativo e l'utilizzo inadeguato delle apparecchiature e dei manufatti componenti l'impianto stesso.

Per le corrette procedure di posa gestione e manutenzione, si rimanda a quanto indicato negli appositi libretti allegati alla fornitura.

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Riccardo Dell'Onate

